



vzw - AIB-VINÇOTTE Belgium - asbl

Exploitatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde

Tel +32(0)2 674 57 11 • Fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com

Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Brussel

Safety, quality and environmental services

Verslag nr.: 022099574/19.e.1



N 292161

Resi code:

- Antwerpen-Limburg
Brabant

- tel.: 03 221 86 11
tel.: 02 674 57 11

- Oost & West -Vlaanderen
Wallonië

- tel.: 09 244 77 11
tel.: 081 432 611

1

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken: Naam, voornaam: VANDUICROUCKE BVBA
Installatie: Naam, voornaam:
Eigenaar of beheerder: Naam, voornaam:
Adres: KILZAR, KAROLB. TRACT 204/102
Post nr. + Stad: 9000 GENT
Tel.: 09 1 1 1 1

Basis van het onderzoek: Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)
Art 270, Art 271, Art 276, Art 86, Art 87, Art 88, Art 271 bis, Art 278, Wooneenheid, Huishoudelijke werkeenheden, Gemeenschappelijke delen, Werkeenheden

Algemene gegevens elektrische installatie:
Gegevens verdelers: EAN 541448860001069550, kWh meter nr.: 69142452, meterstand dag: 016534
Gegevens installatie: Ontworpen voor U_n: 230 V, Maximale nominale stroom (A): 40, Voedingsleiding hoofdbord: 2 x 16 mm^2 - Type VCBST
Beschrijving installatie: Algemene differentieelstroominrichting: 40 A / 300 mA, Aantal borden: 2, Aantal eindstroombanen: 27

Metingen - testen - controles - verzegeling:
Rechtstreekse aanraking, Onrechtstreekse aanraking, Montage, Toestellen, Materieel, >/doorsnede, Schema's
Aardingsweerstand: 9,2 Ohm, Algemeen isolatieniveau: 116 M Ohm
Differentieelstroominrichting: was verzegeld

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)
Inbreuken Nieuwe installatie: GENT INBREUKEN VAN 574 6576
Inbreuken Bestaande installatie: /
Opmerkingen: Nihil


Besluit(en):
De nieuwe installatie voldoet aan het AREI.
De bestaande installatie voldoet aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden voor M.106.1.2037 door hetzelfde erkend organisme.

Agent bezoeker: Naam: VOLCKAERT, Koen, Agent nr.: 2209, Datum: 11/06/2012
Bijlage(n): Situatieschema(s): 1, Eendraadsschema(s): 2




Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te worden aangegeven. De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij schade is toegebracht te worden. De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie. Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen. Wij raden U aan om het (de) schema(s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten zwaarste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren. De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

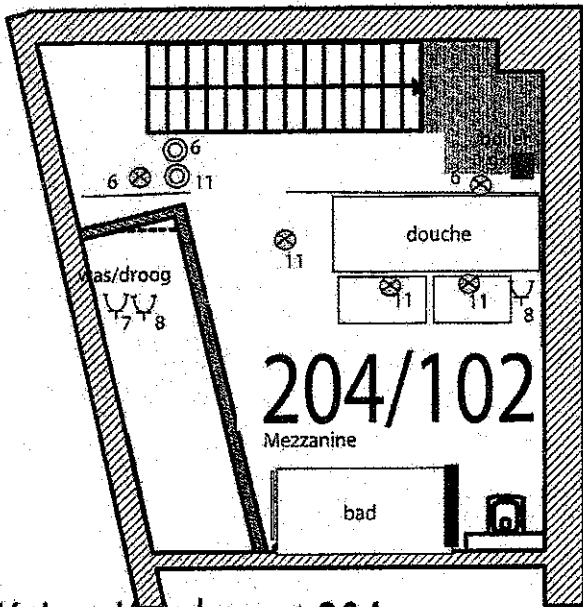



Keizer Karelstraat 204

9000 Gent

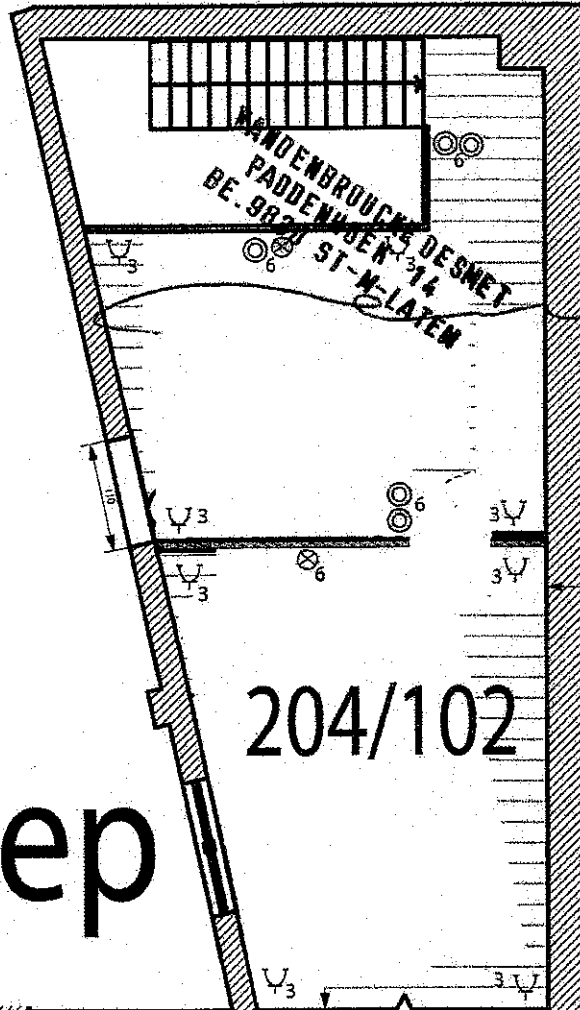

204/102

1ste Verdiep

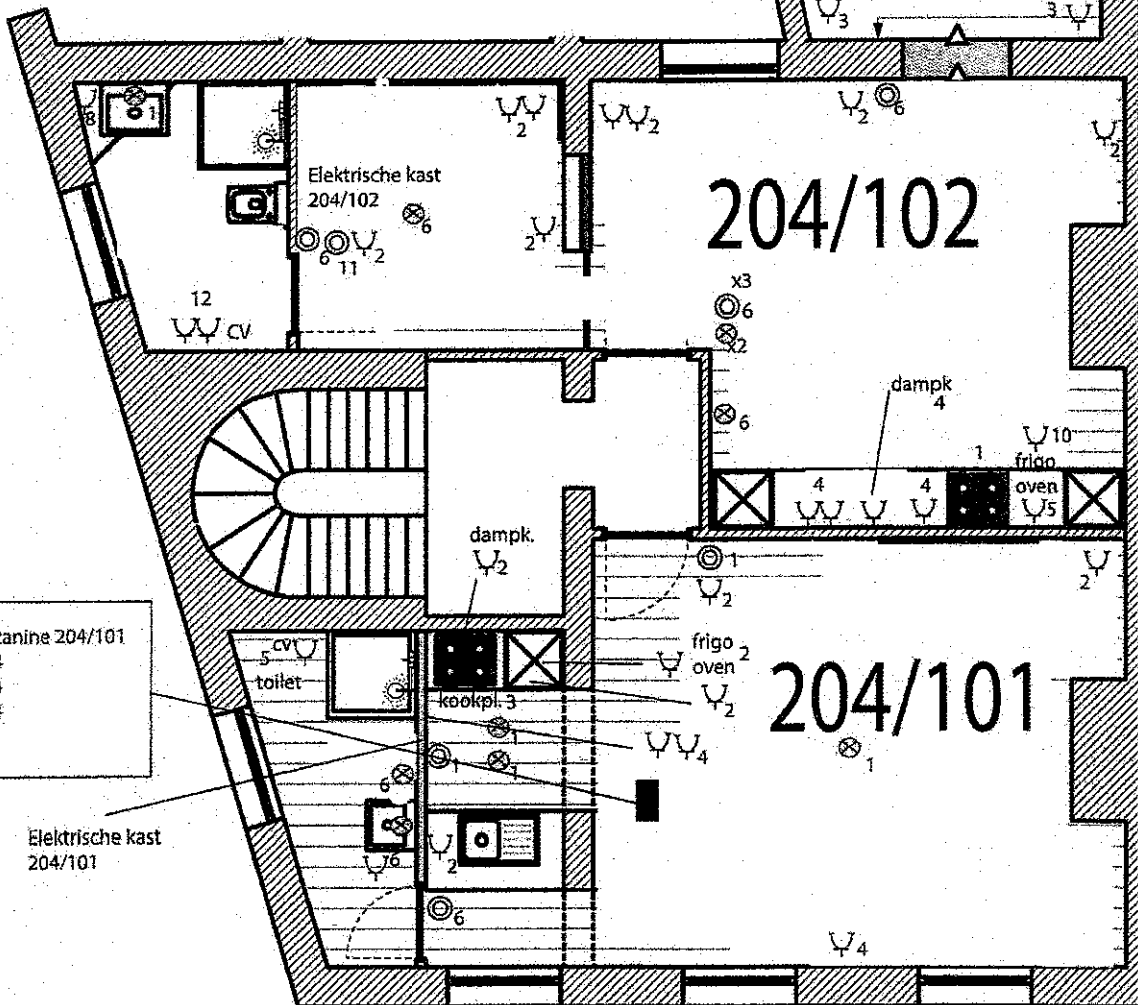

Elektrische kast 204/101



alain.vandenbroecke@stymet.be
PADDEBOEK 14 - Spantens-Latem

VANDEBROECKE

Electro-Data Dienstverlening
BUREAU INRICHTING & AFWERKING

003204945 81 03 44 64 fax +0032049 220 7478

1ste V. 204/102 Techn. ruimte

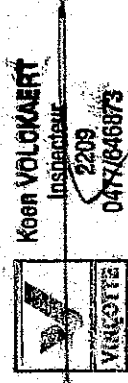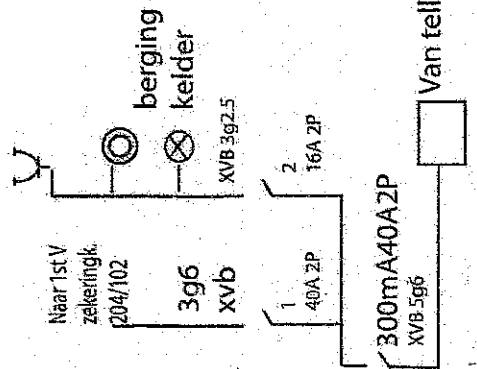

Keizer Karelstraat 204
9000 Gent

abin.vandebroocke@synet.be
 PADDENHOEK 14 - St-Mariens-laan

VANDEBROECKE

Elektrische Installatie & Bedrijfsinstallaties
 VERBODEN TOEGANG VERBODEN TOEGANG

0035204070456 01 15 14 fax - 003520407227110

0035204070456 01 15 14 fax - 003520407227110

1ste Verdieping

204/102

